


Budynek chroniony instalacją odgromową kategorii IV.

Zwody poziome wykonane drutem stalowym ocynkowanym FeZn  $\Phi$  8 prowadzonymi na uchwytach przylęgających np. filiny AH Kraków o  $H=15$  cm. Uchwyty należy rozmieścić w średnich odległości nie większej niż 1,5 m. Zwody poziome należy rozmieścić w średnich odległości nie większych niż 20 m (wymiar oka siatki). Wentylatory dachowe chronić masztami o  $h=1,5$ m ponad krawędź obudowy wentylatora (maszty ustawić w odległości większej niż 0,4m od wentylatora dachowego).

Przewody odprowadzające należy wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn  $\Phi$  8. Przewody odprowadzające sprowadzić w średnich odległościach nie większych niż 20 m. Zwody odprowadzające należy prowadzić w rurkach osłonowych RL 37 samo gasnących pod tynkiem. Na wysokości ok. 30 cm od powierzchni gruntu należy zabudować złącza kontrolne filiny AH nr kat.30010. Do zacisków probierczych należy doprowadzić bednarkę stalową ocynkowaną 30x4 połączoną z uzieniem.

Uziom należy wykonać w postaci uziomu otokowego. Uziom stanowić będzie bednarka FeZn 30/4mm ułożona na głębokości  $>0,6$ m w odległości  $>1$  m od ściany budynku. Do uziomu podłączyć wszystkie metalowe elementy instalacji zlokalizowane w ziemi.

OZNACZENIA GRAFICZNE :

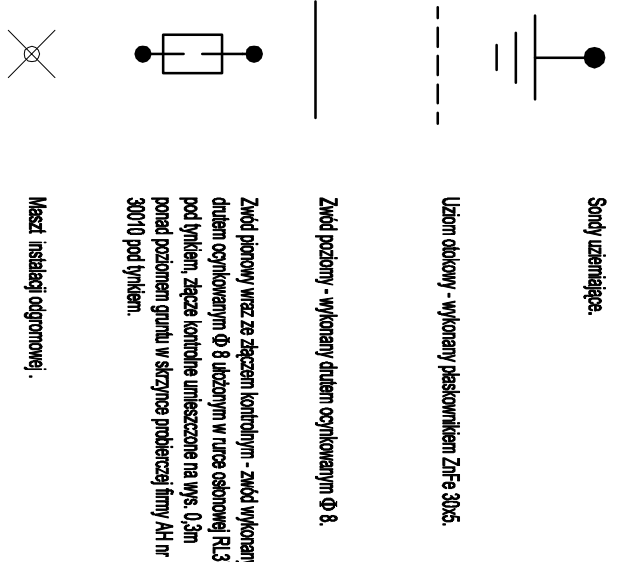

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Lucjan Holeccki 47-400 Radbórz, Głowackiego 9/7, tel. 032 415 3107, 504 079 170			
BUDOWA CENTRUM SPOŁECZNO - KULTURALNEGO W PIETRÓWICACH WIELKICH			
inwestor : GMINA PIETRÓWICE WIELKIE Urząd Gminy, 47-480 Pietrówice Wlk., ul. Szkolna 5			
główny projektant : mgr inż. arch. Lucjan Holeccki nr upr.: 214/70 podpis : _____		lokalizacja : Pietrówice wlk., ul. 1-go Maja, nr dz. 84/33	
temat : Dokumentacja wykonawcza instalacji elektroenergetycznej w Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrówicach Wielkich.			
autor : mgr inż. Andrzej Kulbaka nr upr.: 27/02		temat rysunku : Instalacja odgromowa budynków hall.	
sprawdzający : _____		nr rys. : E - 32	
data : Radbórz, 31.07.2008		nr zlec.: 3410/12/08	
		nr rys. : E - 32	
		skala 1:100	